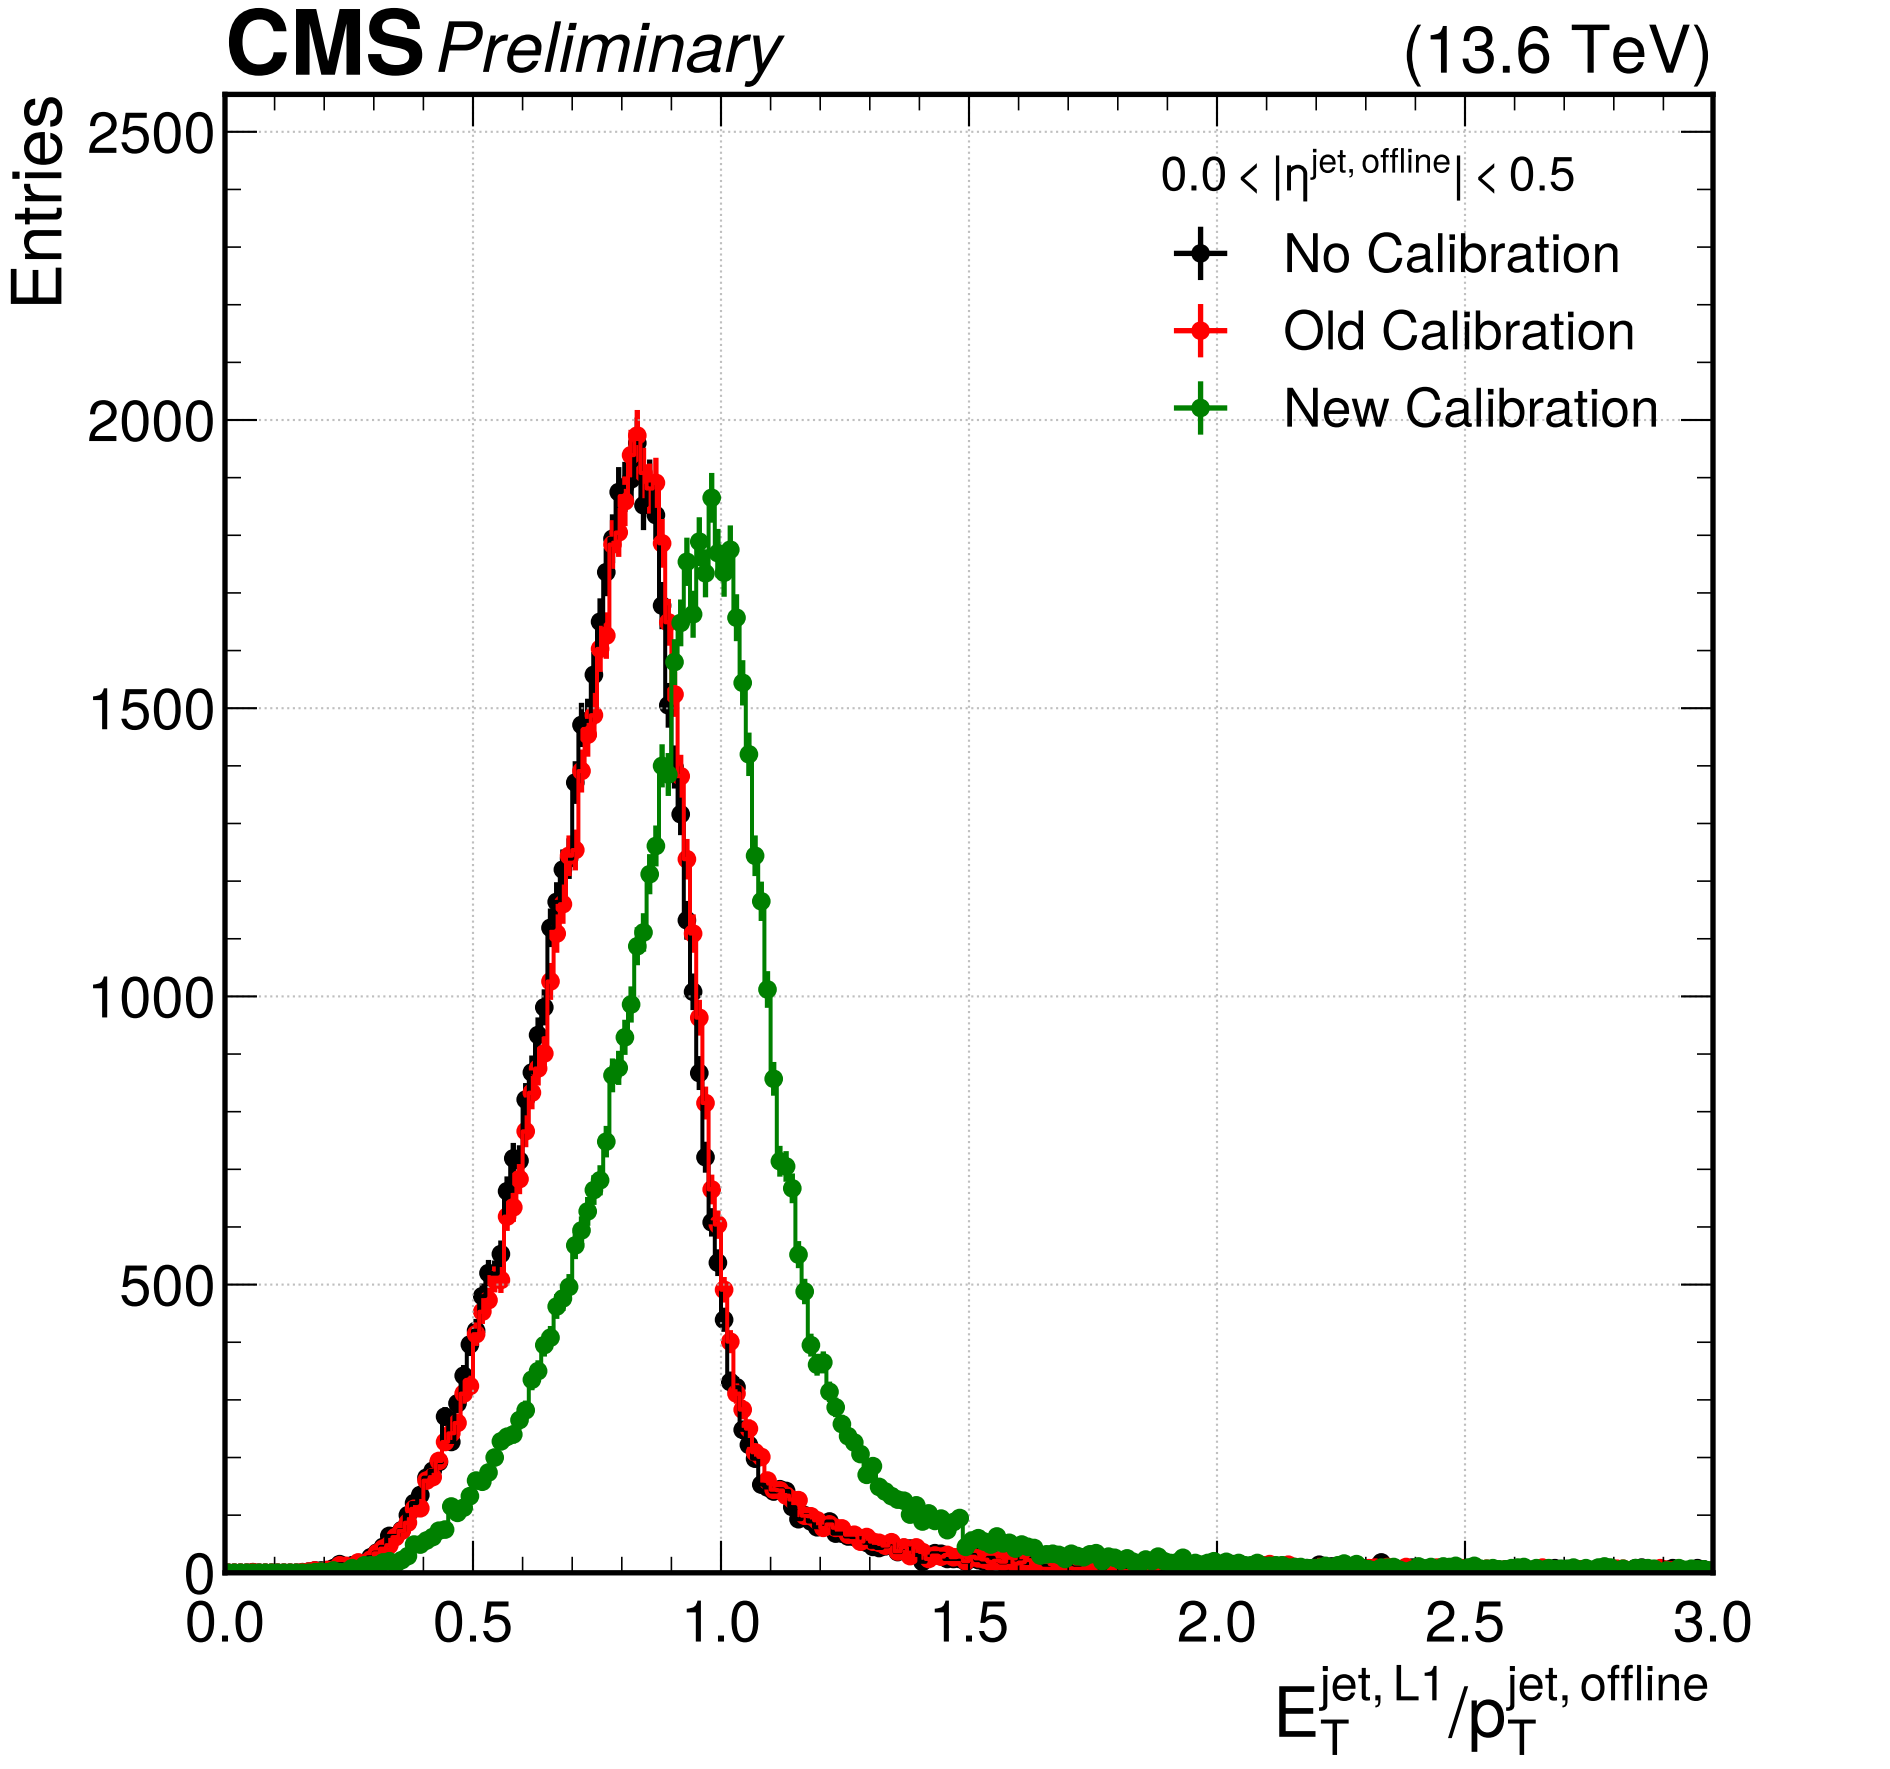
CMS Preliminary
(13.6 TeV)
Entries
2500
2000
1500
1000
500
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
$0.0 < |\eta^{\text{jet, offline}}| < 0.5$
No Calibration
Old Calibration
New Calibration
$E_T^{\text{jet, L1}} / p_T^{\text{jet, offline}}$